

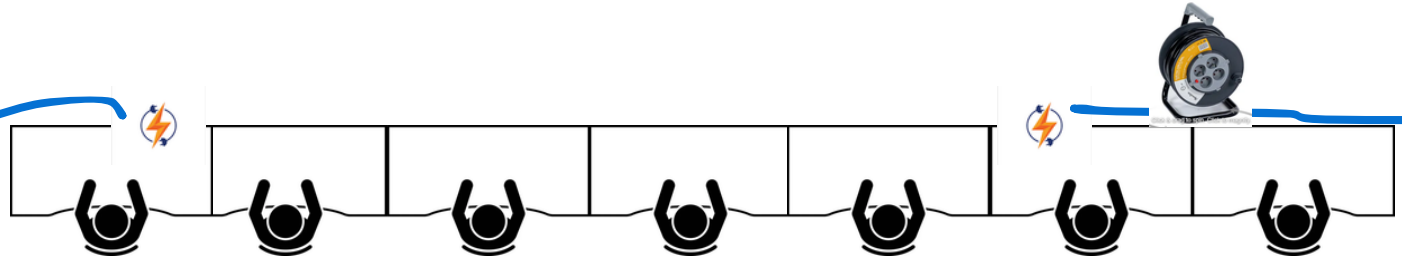
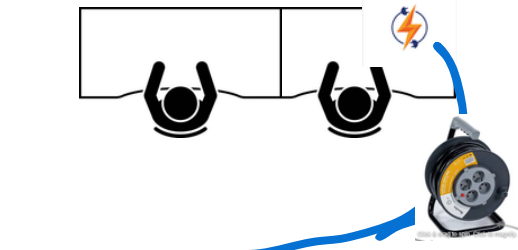
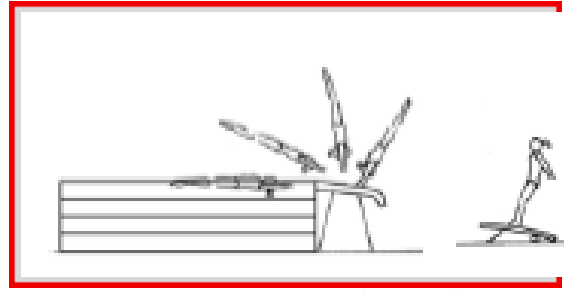
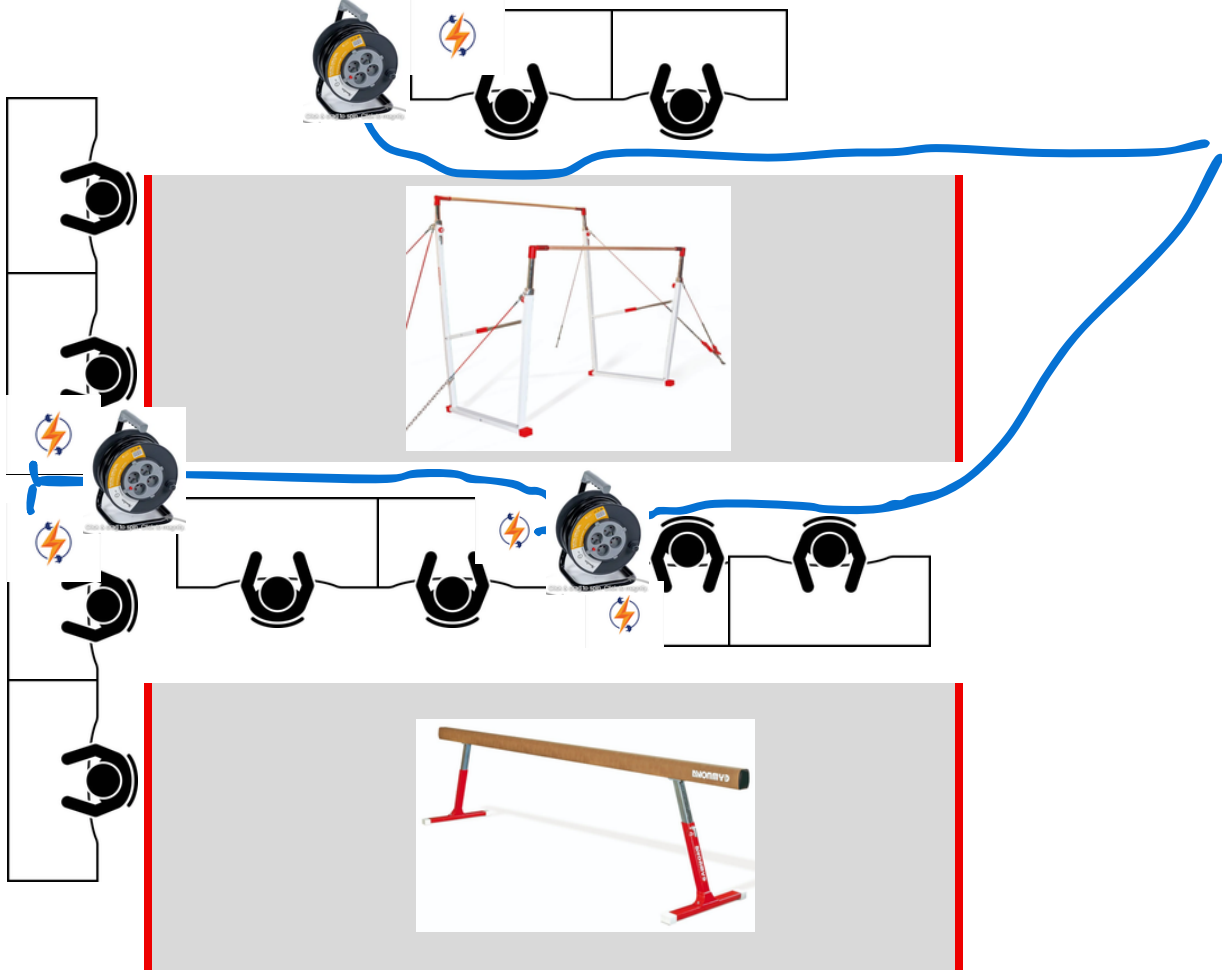


Installation type concernant l'installation électrique (en exemple:double plateau GAFcoupe du Rhône)

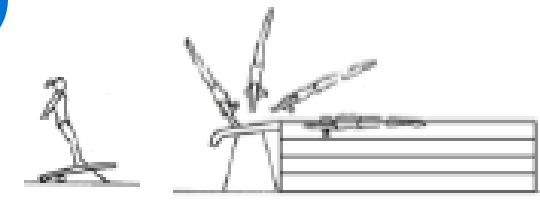


Installation type concernant l'installation électrique (Open Syléo)

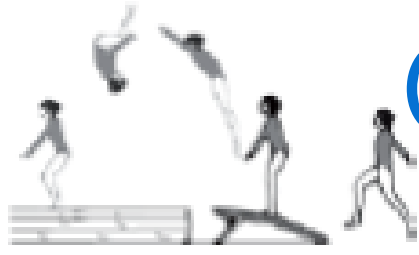


24 juges = 4 multiprises de 6 prises
réparties

Table de marque : 3 PC (1 comité-2
resp juges)

Table sono

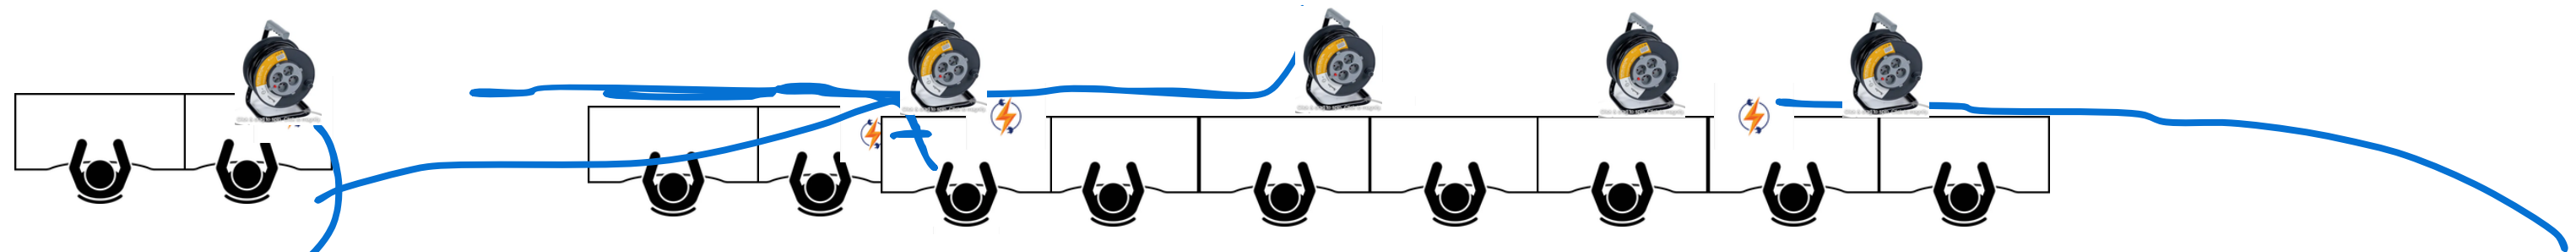

Alimentation tables de juges à prévoir par le COL:
Enrouleur sous la table
et
multiprises sur chaque table

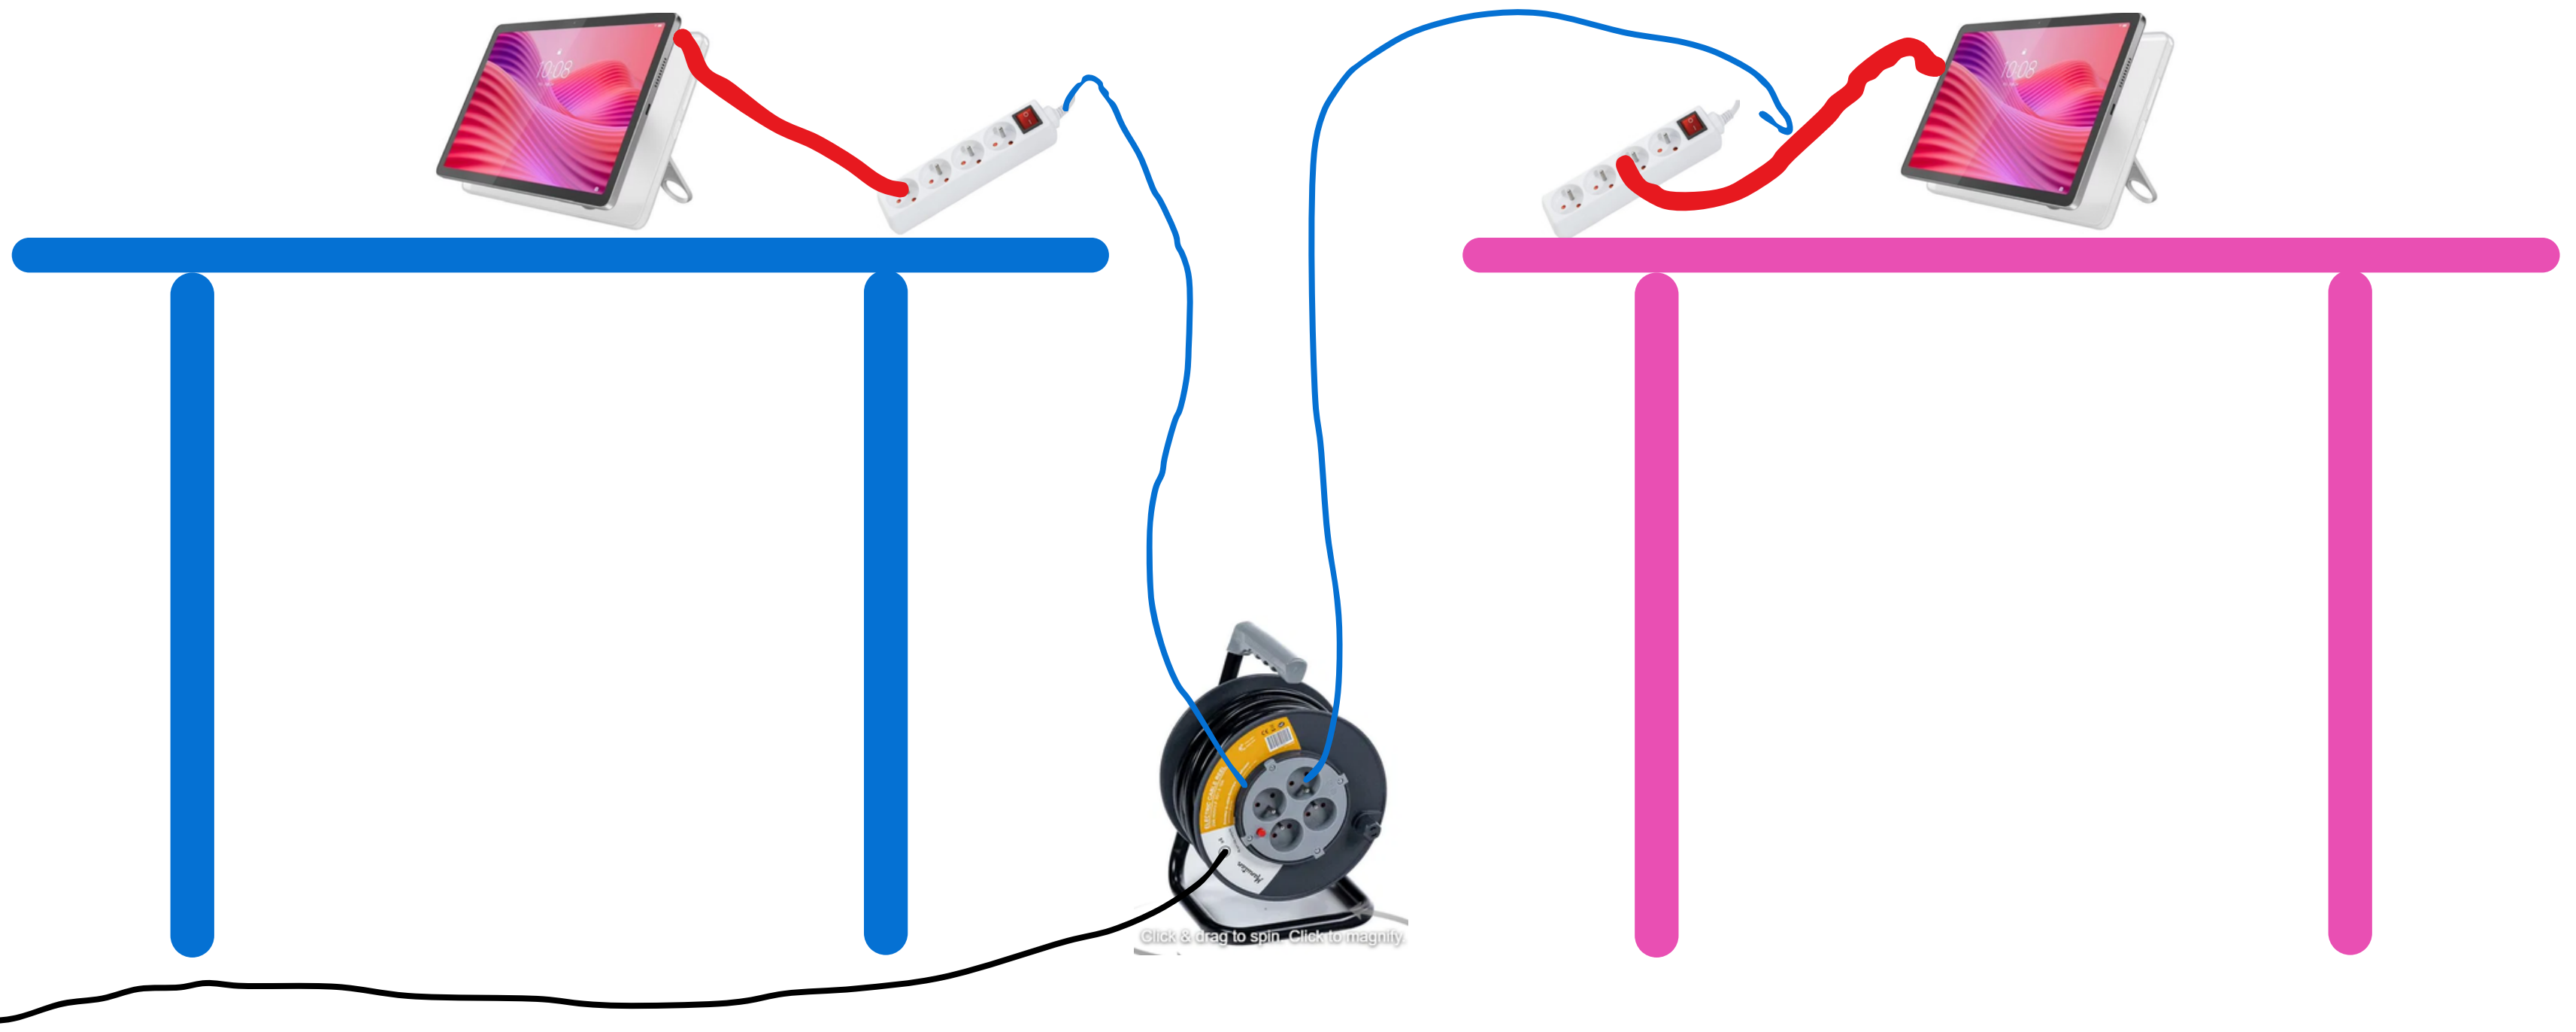

Materiel coupe du Rhône

Saut

MATERIEL

Exercice 1 : Trampo-tremp (position basse) et tapis de réception de compétition (6 m x 2m x 40 cm) + sur tapis de 10 cm. Course d'élan, 10 m maximum

Exercice 2 : Table de saut 1m15 avec pile de tapis à hauteur de table (3m x 2m) + sur tapis de 10 cm autorisé. Trampo-Tremp (position basse). Course d'élan 20m maximum

Barres

MATERIEL

1 ou 2 tremplins ou un module en mousse rigide / caisse en bois de hauteur 60 cm sont autorisés pour les entrées.

Obligation de glisser le sur-tapis de 10 cm sous les barres asymétriques

Poutre

MATERIEL

1 ou 2 tremplins sont autorisés pour les entrées

Hauteur de la poutre : 1m25 → Possibilité d'ajouter un sur tapis de 10cm en dessous de la poutre



Compétitions CD69

A récupérer en Amont :
(Tel V. Dugast)

- ***Podium + gonfleur***
- ***Banderoles***
- ***Nappes***
- ***Roll up***
- ***Eventuellement médailles***

Ne pas oublier :

- Espace partenaires
- Repas comité & partenaires
- Téléchargement DJ gym
- Ne pas hésitez à demander du matériel aux clubs voisins (trampotrempe, tremplins supplémentaires...)